

# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ Tätigkeiten der Mannschaft - Aufbau Variante III

## Gruppenführer

- Gibt Lageschilderung und Einsatzbefehl:  
*„Zimmerbrand im Erdgeschoss,*

*Wasserentnahmestelle der ...hydrant  
Lage des Verteilers.....*

*mit Warndreiecken und Warnleuchten*

- („Maschinist übernimmt Atemschutzüberwachung“)*  
*„Zum Einsatz fertig!“*

- Führt, wenn nicht anders befohlen, die Atemschutzüberwachung durch


gemeldet hat, den Befehl  
*„Angriffstrupp*

*1. Rohr*

- Gibt sofort, nachdem der Schlauchtruppführer den Druckabgang für das 1. Rohr geöffnet hat, den Befehl

*3. Rohr zur rechten markierten Linie über den Platz vor!“*

*„Melder bedient den Verteiler!“*

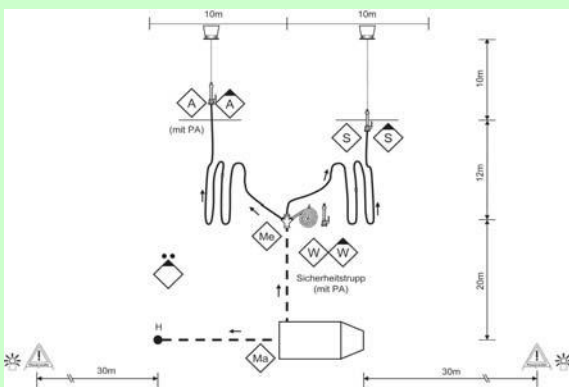

## Melder

- Geht zum Gruppenführer und arbeitet auf dessen Weisung

*„Melder bedient den Verteiler!“*

- Wiederholt den Befehl

- Übernimmt die Schlauchaufsicht

## Maschinist

- Startet Fahrzeugmotor vom Fahrersitz und sichert sofort das Einsatzfahrzeug durch Warnblinkanlage, zusätzlich Heckwarnsystem und Umfeldbeleuchtung.
- Nimmt Blindkupplungen der Druckabgänge ab

Druckentlastung vorhanden sind)

- Kuppelt die B-Leitungen an die

- Nimmt die Feuerlöschkreislampe in Betrieb
- Bedient Feuerlöschkreislampe

- Führt, wenn befohlen, die Atemschutzüberwachung durch

## Schlauchtrupp

- Rüstet sich aus mit Warndreiecken und Warnleuchten
- Stellt Warndreiecke und Warnleuchten 30 m vor dem

- Stellt sich am Verteiler bereit

*„Schlauchtrupp einsatzbereit!“*

das 1. Rohr, wenn der Sicherheitsstrupp am Verteiler bereit steht und sich beim Gruppenführer einsatzbereit gemeldet hat

- Gruppenführer gibt sofort, nachdem der Schlauchtruppführer den Druckabgang für das 1. Rohr geöffnet hat, den Befehl

*3. Rohr*

*über den Platz vor!“*

- Rüstet sich aus mit Beleuchtungsgerät, Strahlrohr sowie mind. zwei C-Schläuchen

an

- Kuppelt Strahlrohr an C-Schlauchleitung an
- Schlauchtruppführer kommandiert

- Schließt sofort nach Umspritzen des rechten Eimers das Strahlrohr

*„Schlauchtrupp Befehl ausgeführt!“*

# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Tätigkeiten der Mannschaft - Aufbau Variante III

### Angriffstrupp

- Nimmt Atemschutzgerät und Atemanschluss auf und tritt mit ergänzender Schutzausrüstung mit den
- Angriffstruppführer wiederholt das Kommando „Zum Einsatz fertig!“  
  
Feuerwehraxt oder multifunktionales Hebel- / Brechwerkzeug, mind. zwei C-Schläuchen  
  
registrieren
- Wird ein „Schnellangriffsverteiler“ mit angekuppeltem B-Schlauch verwendet, meldet der Angriffstruppführer
- Angriffstruppführer meldet dem Gruppenführer „Angriffstrupp einsatzbereit!“  
  
„Angriffstrupp  
1. Rohr  
über den Platz  
vor!“
- Angriffstruppführer meldet mit Handfunkgerät an die Atemschutzüberwachung für beide Truppmitglieder den jeweiligen
- Kuppelt seine C-Schlauchleitung links am Verteiler an
- Verlegt seine C-Schlauchleitung in Buchten
- Angriffstruppführer kommandiert „1. Rohr Wasser marsch!“  
  
das 1. Rohr geöffnet hat, meldet der Angriffstruppführer mit Handfunkgerät der Atemschutzüberwachung „Lungenautomat angeschlossen!“
- Angriffstruppführer meldet mit Handfunkgerät an den Gruppenführer
- Schließt sofort nach Umspritzen des linken Eimers das Strahlrohr  
  
„Angriffstrupp Befehl ausgeführt!“

### Wassertrupp

#### LF ohne Wassertank

Feuerlöschkreiselpumpe zum Hydrant

- Verlegt die B-Leitung von der Feuerlösch-Kreiselpumpe zum Verteiler und kuppelt zu zweit die  
  
können unterstützen)

#### LF mit Wassertank

Kreiselpumpe zum Verteiler und kuppelt zu zweit die B-Leitung an den Verteiler (Melder oder Angriffstrupp können unterstützen)

Kreiselpumpe zum Hydranten. Spült den Hydranten und nimmt diesen in Betrieb.

- Wasserstruppführer meldet an den Maschinisten „Wasser marsch!“

- Beleuchtungsgerät  
- Feuerwehrleine

- Handfunkgerät  
- Strahlrohr

- Feuerwehraxt oder multifunktionales  
- Hebel- / Brechwerkzeug

registrieren

- Kuppelt C-Schlauch rechts am Verteiler an

- Wasserstruppführer meldet dem Gruppenführer „Wassertrupp als Sicherheitstrupp einsatzbereit“